


DEMI-PHASE SPLIT-PHASE

Transformateurs de courant - Current Transformers

0.7 kV @ 25 kV
400 A @ 8000 A // 50 A @ 250 A
C10 @ C100
-5°C @ +40°C
60 Hz

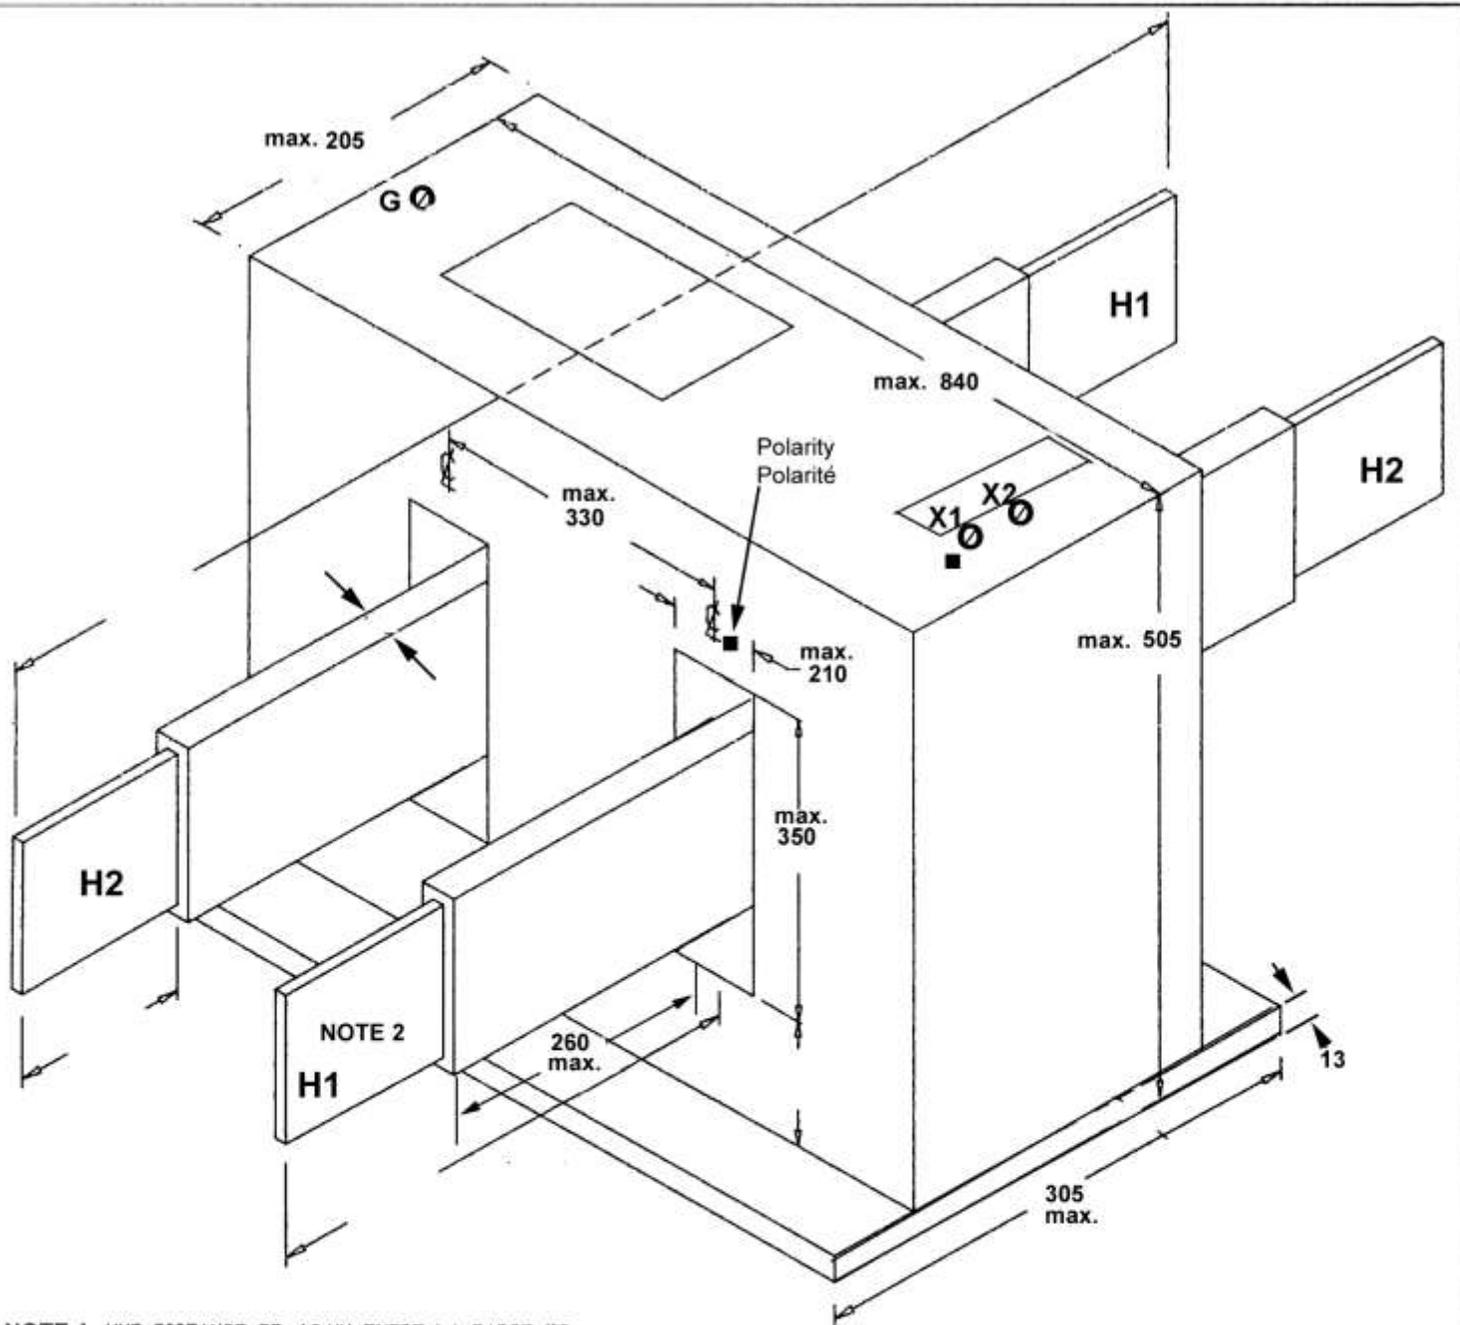

NOTE 1: UNE DISTANCE DE 12 MM ENTRE LA BARRE ET LE MUR INTERIEUR A RESPECTER.
 A DISTANCE OF 12 MM BETWEEN BUS AND INSIDE WALL TO RESPECT.

NOTE 2: DIMENSIONS DES BARRES DEPENDANT DE L'AMPERAGE.
 BUS SIZE DEPENDING ON THE CURRENT.

FORMATS STANDARDS/ STANDARD SIZES:

(355 X 305 X 205), (405 X 275 X 205), (470 X 330 X 205), (600 X 490 X 205), (730 X 335 X 205), (840 X 505 X 205).

TPM se réserve le droit de modifier à tout moment ce document sans préavis \ TPM have the right to modify this document without notice.

**TRANSFORMATEUR DE COURANT D'INSTRUMENTATION
 INSTRUMENT CURRENT TRANSFORMER**

TYPE: SP

CSA - IEEE - CEI

50/60 HZ

Classe d'isolation: 15/36/110 KV
 Insulation class :

POIDS : max. 290 kg
 WEIGHT:

Secondaire : 1
 Secondary :

PRIMAIRE MAXIMUM: 8000-8000A
 MAXIMUM PRIMARY:

Revision: NOV. 12


164, Cowie
 Granby
 Québec
 Canada
 J2G 3V3



Transformateurs P.M. Itée
 P.M. Transformers Ltd

E-mail: tpm@tpm.ca

Tel.: (450) 372-3456 Fax: (450) 372-5890

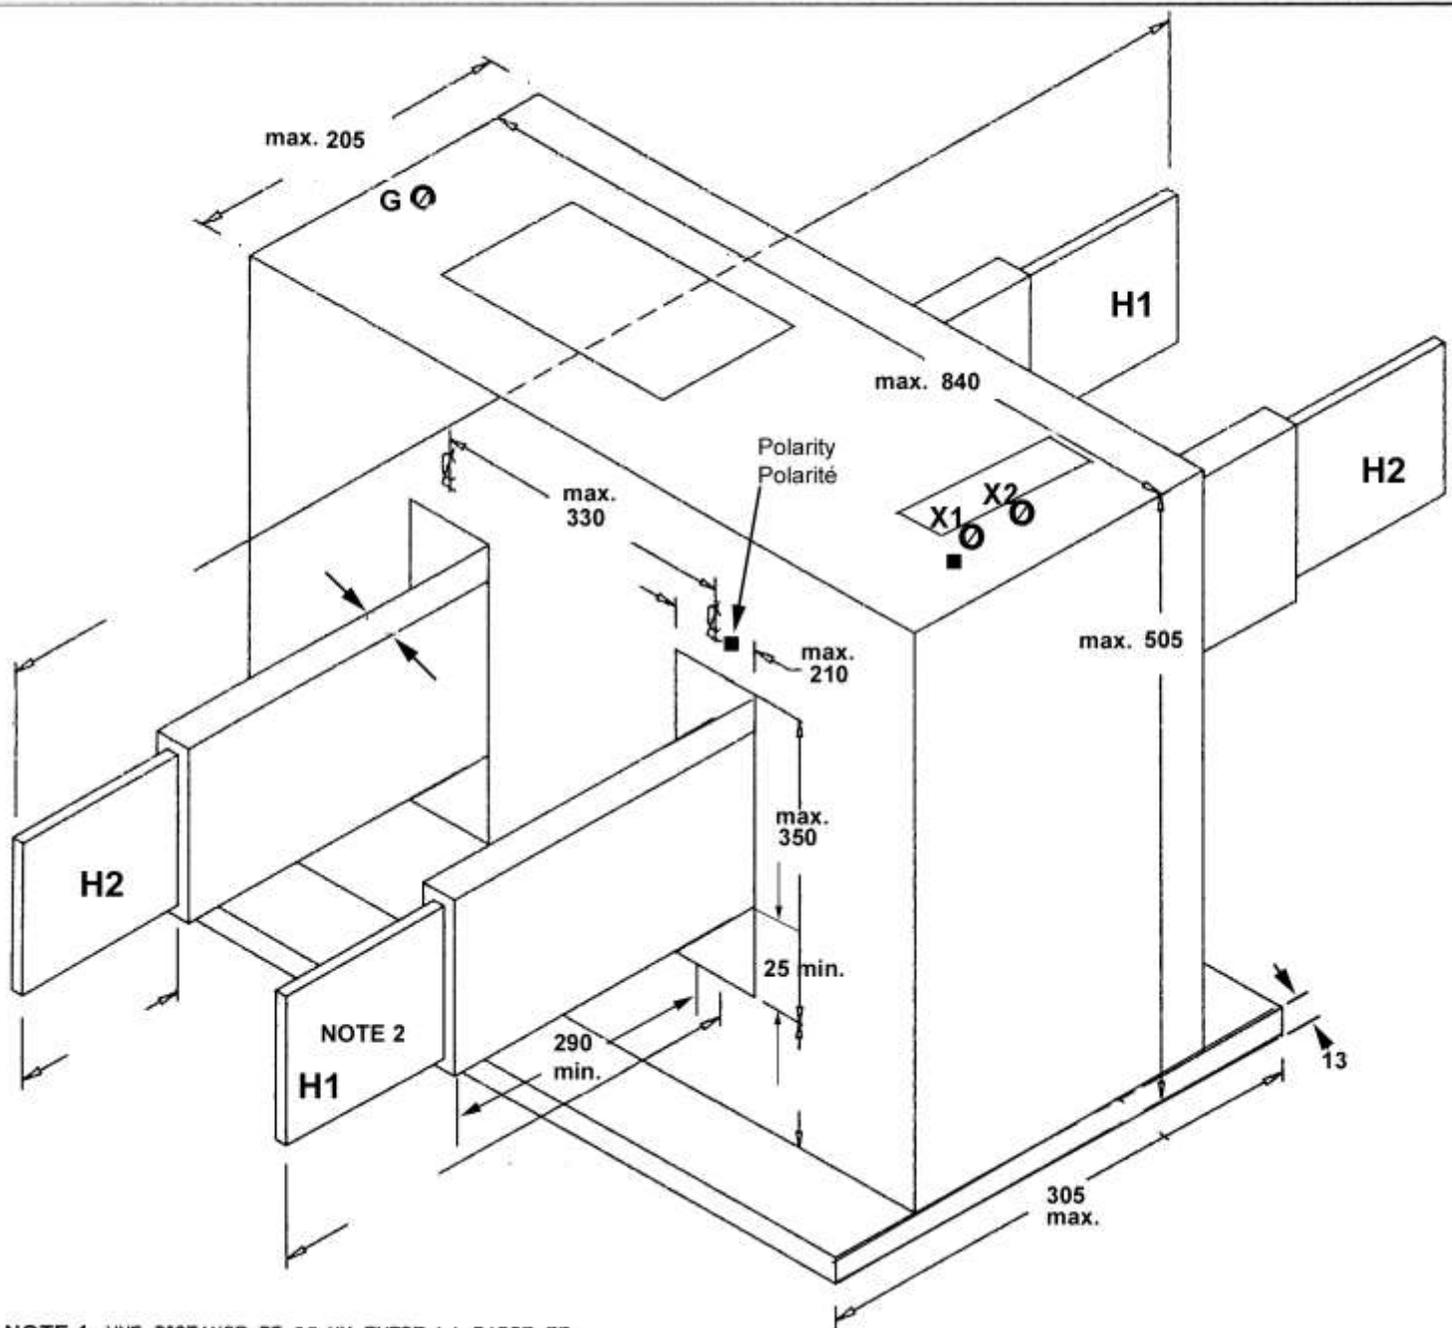

NOTE 1: UNE DISTANCE DE 25 MM ENTRE LA BARRE ET LE MUR INTERIEUR A RESPECTER.
 A DISTANCE OF 25 MM BETWEEN BUS AND INSIDE WALL TO RESPECT.

NOTE 2: DIMENSIONS DES BARRES DEPENDANT DE L'AMPERAGE.
 BUS SIZE DEPENDING ON THE CURRENT.

FORMATS STANDARDS/ STANDARD SIZES:

(355 X 305 X 205), (405 X 275 X 205), (470 X 330 X 205), (600 X 490 X 205), (730 X 335 X 205), (840 X 505 X 205).

TPM se réserve le droit de modifier à tout moment ce document sans préavis \ TPM have the right to modify this document without notice.

**TRANSFORMATEUR DE COURANT D'INSTRUMENTATION
 INSTRUMENT CURRENT TRANSFORMER**

TYPE: SP 1

CSA - IEEE - CEI

50/60 HZ

Classe d'isolation: 27.5/60/125 KV
 Insulation class :

POIDS : max. 290 kg
 WEIGHT:

Secondaire : 1
 Secondary :

PRIMAIRE MAXIMUM: 8000-8000A
 MAXIMUM PRIMARY:

Revision: NOV. 12


164, Cowie
 Granby
 Québec
 Canada
 J2G 3V3



Transformateurs P.M. Itée
 P.M. Transformers Ltd

E-mail: tpm@tpm.ca

Tel.: (450) 372-3456 Fax: (450) 372-5890

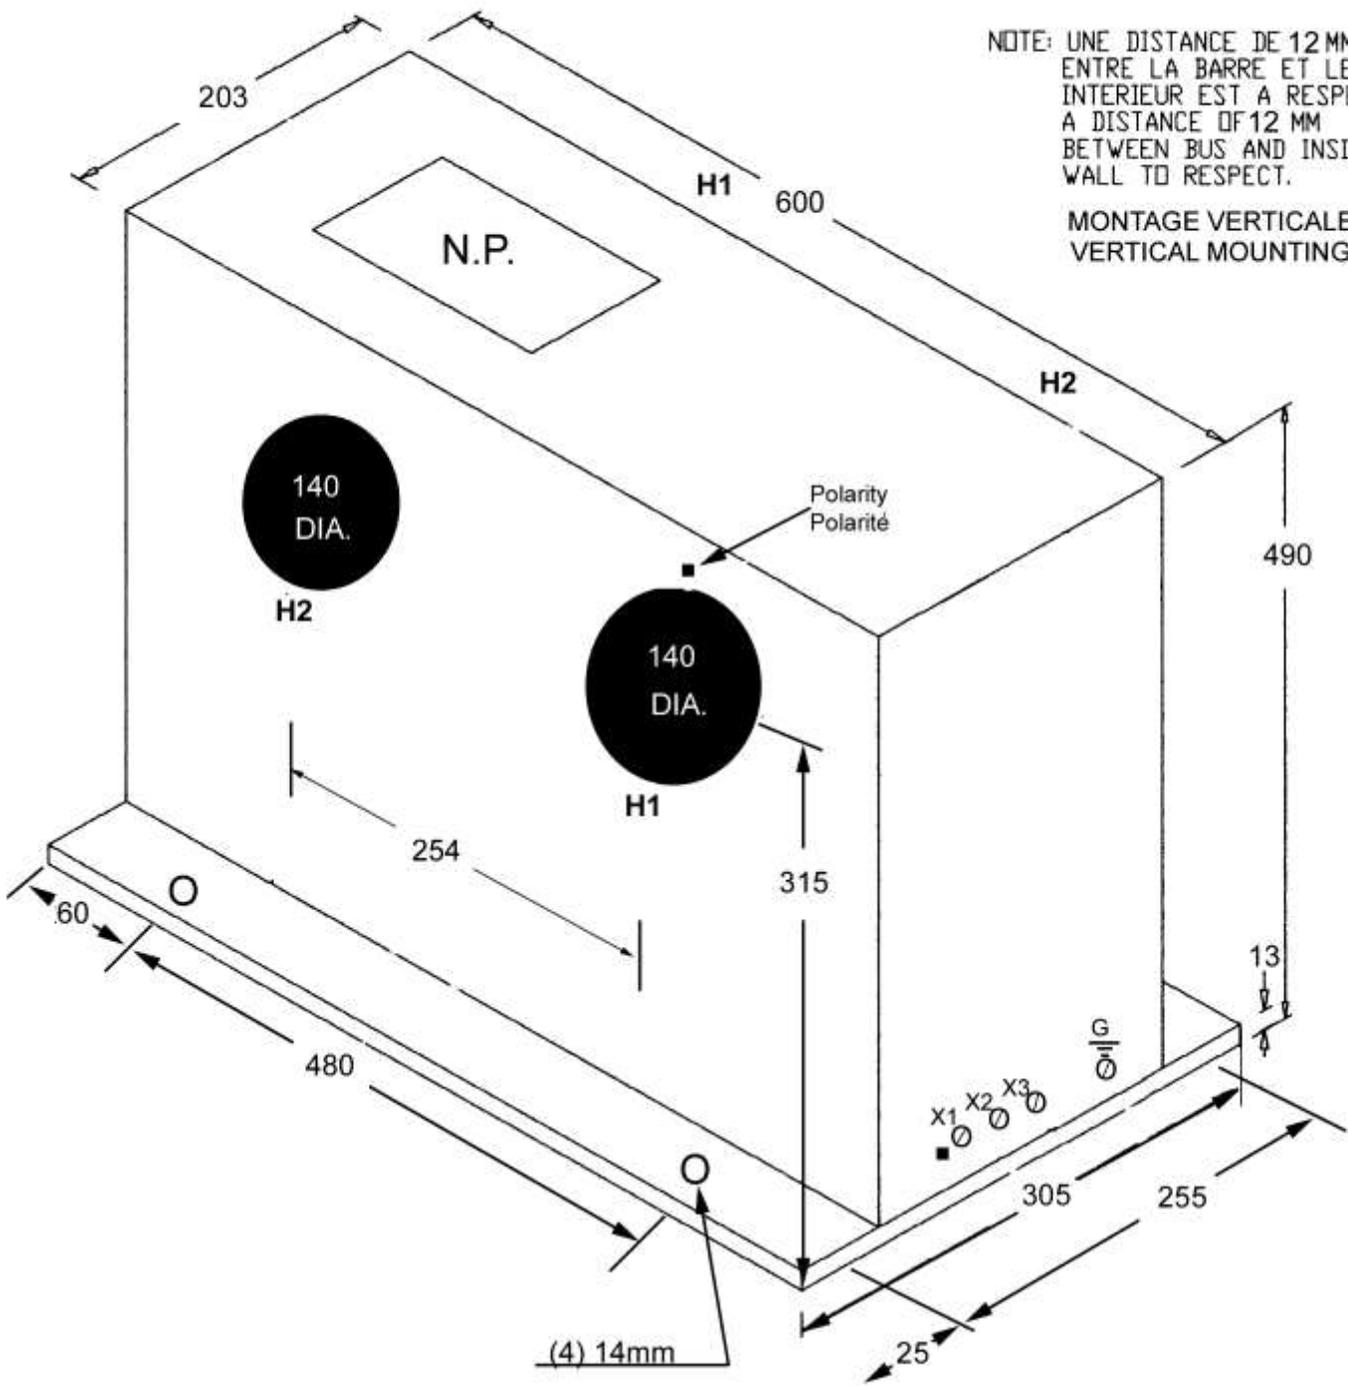

NOTE: UNE DISTANCE DE 12 MM
 ENTRE LA BARRE ET LE MUR
 INTERIEUR EST A RESPECTER.
 A DISTANCE OF 12 MM
 BETWEEN BUS AND INSIDE
 WALL TO RESPECT.
 MONTAGE VERTICALE
 VERTICAL MOUNTING

TPM se réserve le droit de modifier à tout moment ce document sans préavis \ TPM have the right to modify this document without notice.

**TRANSFORMATEUR DE COURANT D'INSTRUMENTATION
 INSTRUMENT CURRENT TRANSFORMER**

TYPE: SP-R	CSA - IEEE - CEI	50/60 HZ
Classe d'isolation: 15/36/110 KV Insulation class :		POIDS : 120 kg WEIGHT:
Secondaire : 1 Secondary :	PRIMAIRE MAXIMUM: 4000-4000A MAXIMUM PRIMARY:	Revision: DEC. 12

164, Cowie
 Granby
 Québec
 Canada
 J2G 3V3

TPM
 Transformateurs P.M. Itée
 P.M. Transformers Ltd
 E-mail: tpm@tpm.ca
 Tel.: (450) 372-3456 Fax: (450) 372-5890